

VšĮ Mažeikių ligoninė

Programos įgyvendinimo laikotarpis
Paramos suma rangos darbams
Gauta medicinos įranga
Kvalifikaciją kėlusiu dalyvių skaičius

– 2012–2017 m.
– 1 149 372 Eur
– 181 tūkst. Eur, 39 vnt.
– 50



Ligoninės pastatas prieš renovaciją



Ligoninės pastatas po renovacijos




Pacienčių iškėlimo iš GMP automobilio patalpos prieš įrengimą



Pacienčių iškėlimo iš GMP automobilio patalpos po įrengimo

„Skyriuje įrengta nauja vėdinimo-kondicionavimo ir priešgaisrinė sistemos, suremontuotos gimdyklos ir dabar nuolat palaikomas optimalus mikroklimatas, kurio reikia naujagimio gerai būklei užtikrinti. Pogimdyvinėse palatose įrengtos konsolės su deguonies ir elektros įvadais, leidžiančiais, esant reikalui, teikti skubią pagalbą pacientams. Taip pat visi skyriuje dirbantys akušeriai-ginekologai, neonatologai, gimdyklos akušerės, naujagimių slaugytojos dalyvavo pradinės ir specializuotos akušerinės pagalbos, naujagimių gaivinimo ir būklės stabilizavimo kursuose, gerino bendravimo įgūdžius konfliktų valdymo ir bendravimo su pacientais mokymuose. Akušerijos – ginekologijos ir neonatologijos skyrius tapo modernesnis, pagerėjo sąlygos pacientams, personalo darbui, o teikiamos paslaugos įgavo naują kokybę.“
Direktorius Albinas Lidžius

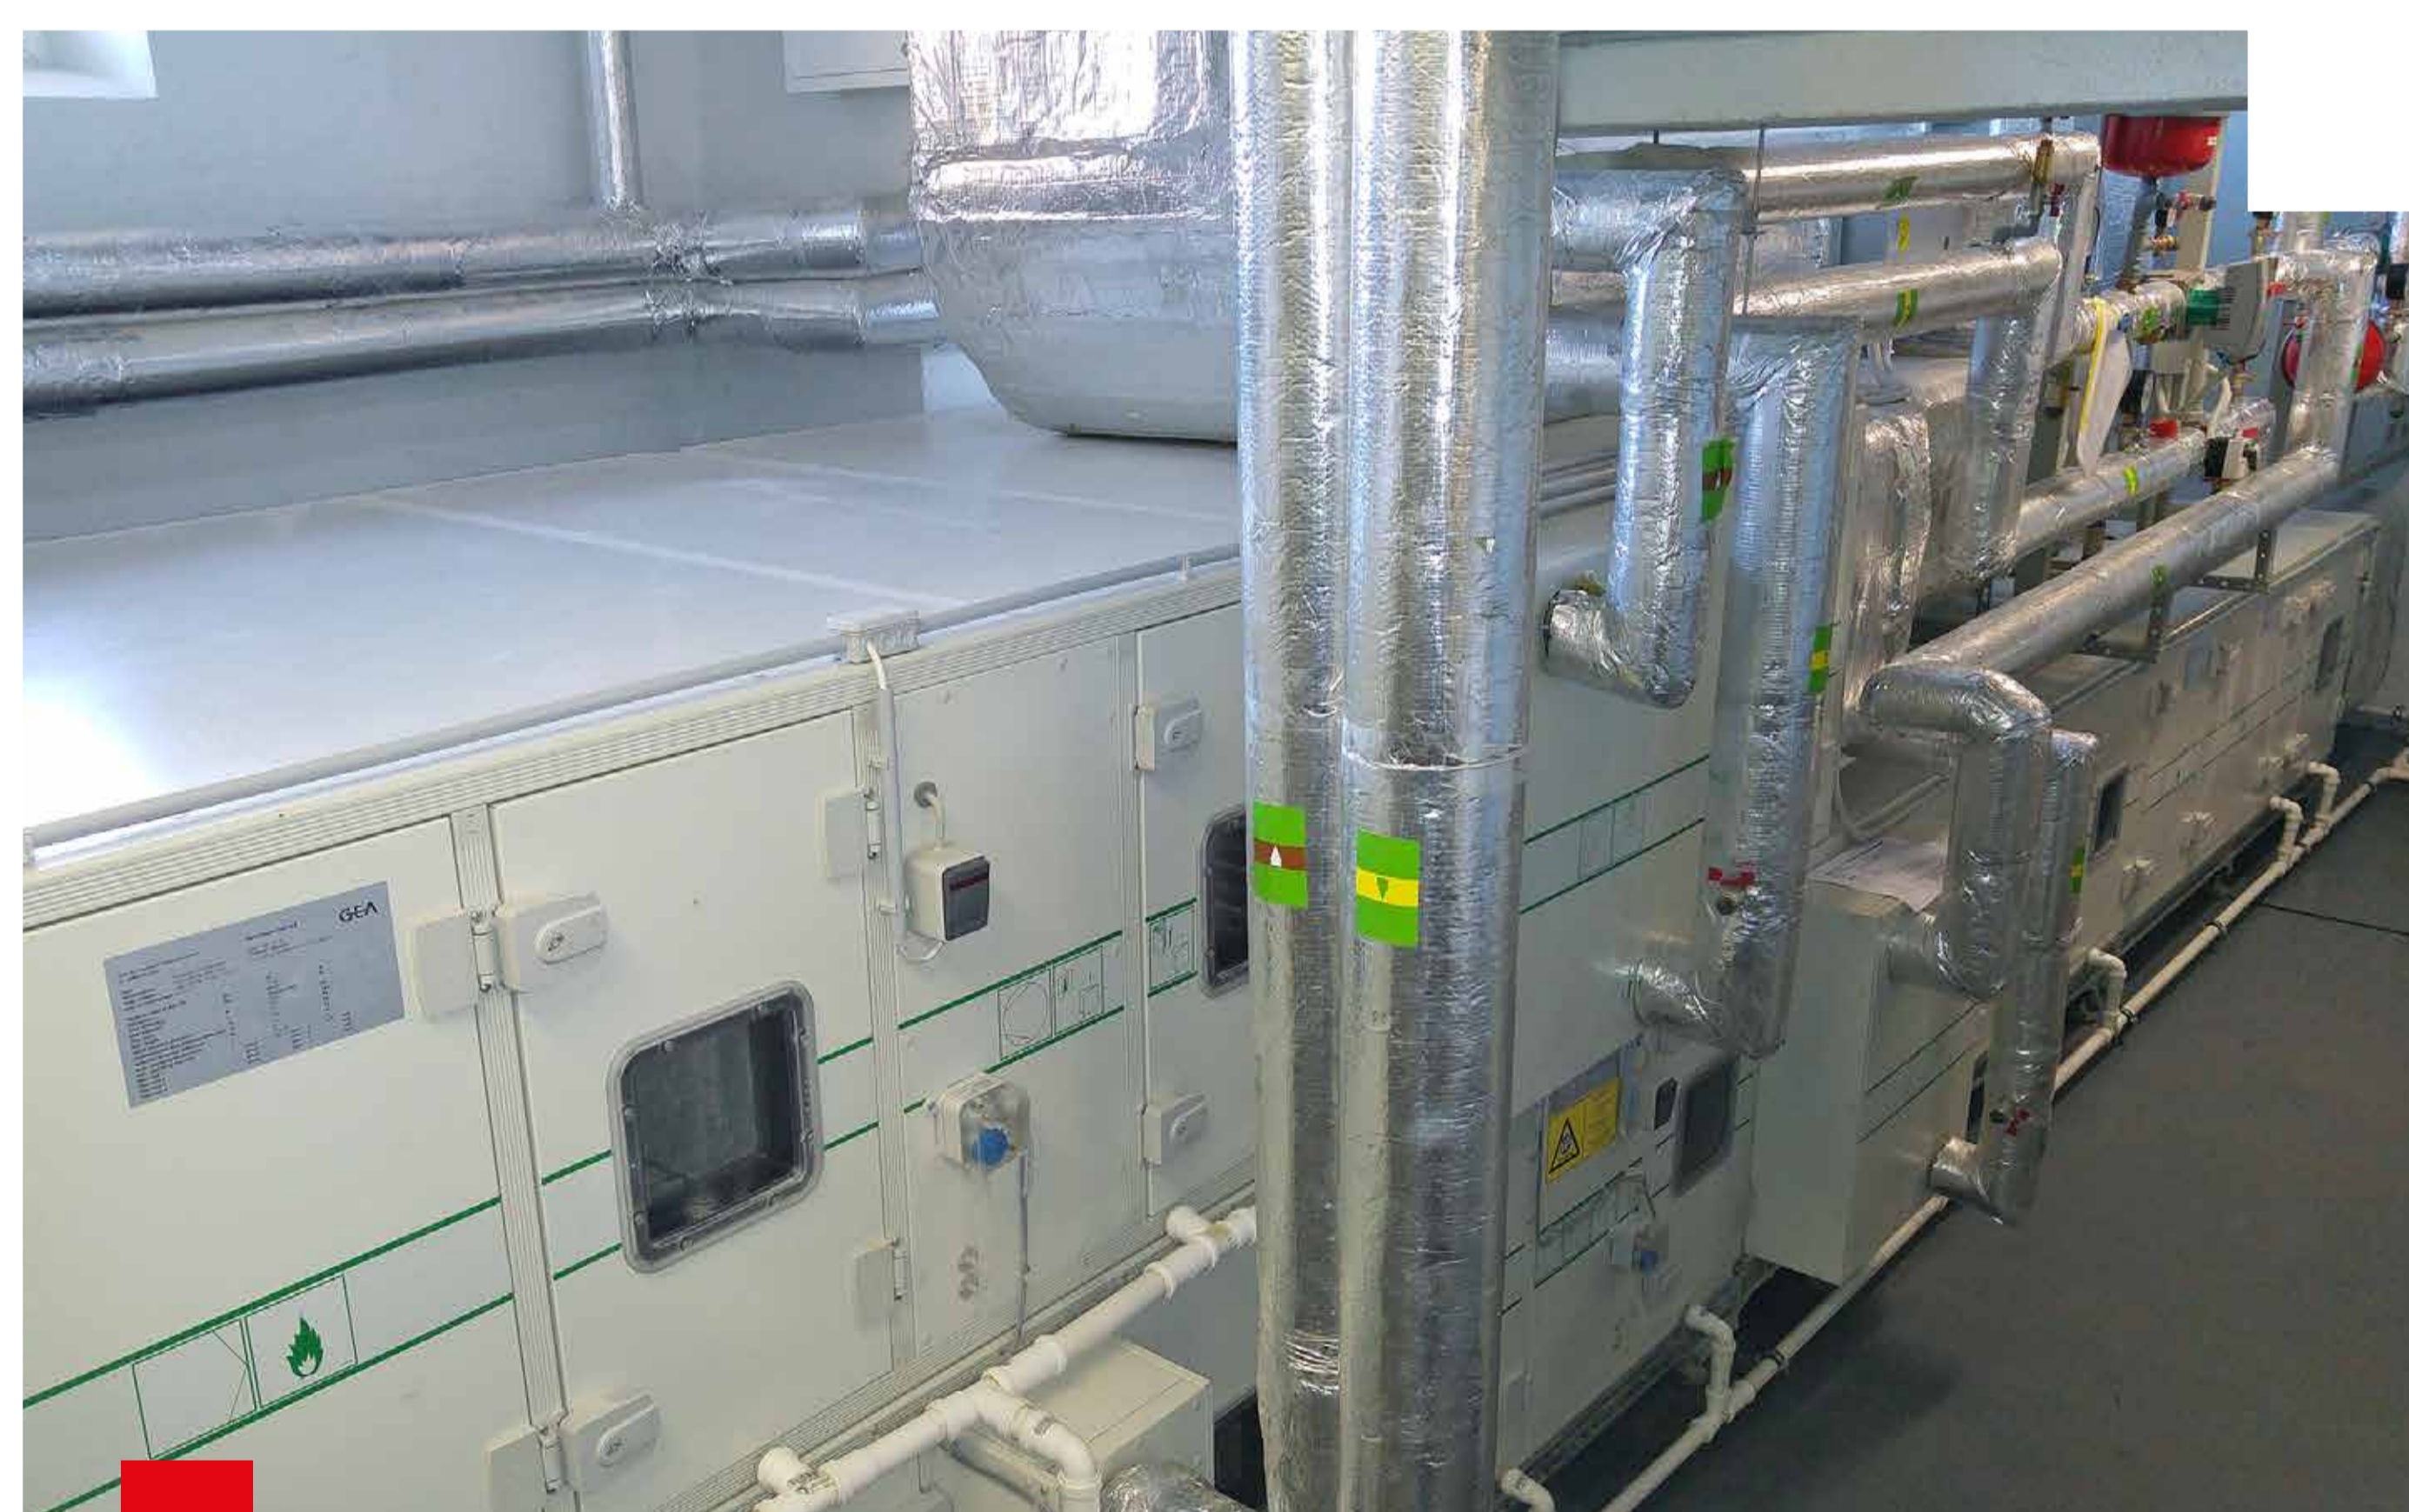

Vėdinimo sistemos renovavimas, papildant šaldymo įrenginiais



Otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių klausos patikrai

„Gauta daug naujos medicinos įrangos - nuo lovytės, šildomojo čiužinuko naujagimiui ir funkcinės lovos suaugusiems iki naujagimio gyvybinių funkcijų monitoriaus ir ultragarsinio tyrimo aparato. Ypač daug įrangos skirta naujagimių būklės tyrimui ir gydymui. Įsisavinus naujos įrangos darbo metodikas, visiems naujagimiams atliekama akių dugno ir otoakustinė patikra, kiekvienai mamai ir jų mažyliams galime suteikti kokybiškesnes ir modernesnes paslaugas.“
Akušerijos-ginekologijos ir neonatologijos skyriaus vedėja Aurelija Tamašauskienė



Naujagimio lovytė su šildymo įranga



Portatyvus ultragarsinis aparatas



Šildymo sistemos renovacija prieš ir po

